

## 環境保全

### 大気・水質における環境管理


ダイセルグループでは大気汚染防止法、水質汚濁防止法の規制値や地方行政および地元自治体との協定値を遵守し、適切な環境管理体制の維持に努めています。

当社の2012年度の大気への負荷では、SOx排出量は前年度比78トン削減しましたが、ばいじん排出量は前年度比6トン、NOx排出量は前年度比19トン増加しました。


2012年度の水質への負荷では、COD排出量は前年度比21トン削減、全リン排出量は前年度比6トン増加、全窒素排出量は前年度比29トン削減しました。

また、改正水質汚濁防止法の遵守および地下水汚染の未然防止のため、有害物質使用特定施設等の届出を完了するとともに、特定施設および付帯する施設、配管等の構造基準の確認、法定定期点検を全工場で行っています。


② 当社のSOx、NOx排出量の推移

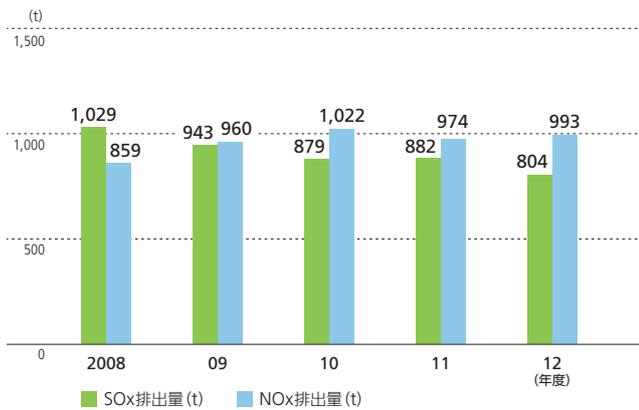


② 当社のばいじん排出量の推移

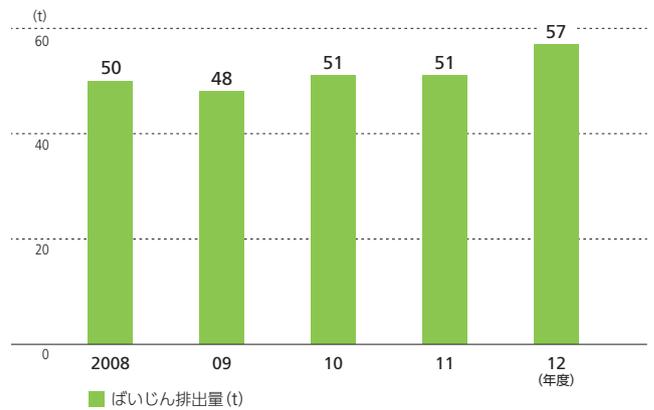

② 当社のCOD排出量の推移

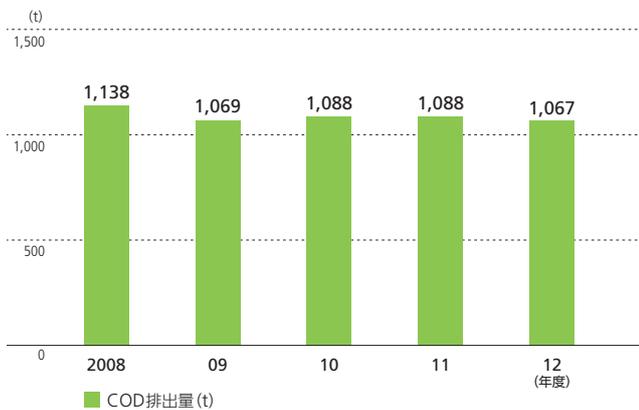


② 当社の全リン、全窒素排出量の推移

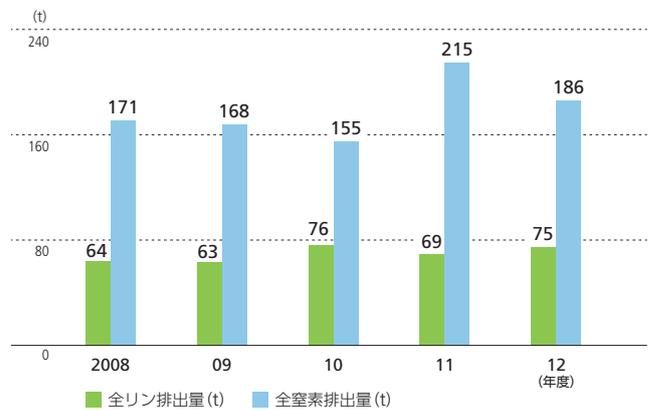


なお、構外グループ企業の大気・水質の経年データは以下の通りです。


⇒ 構外グループ企業のSOx、NOx排出量の推移

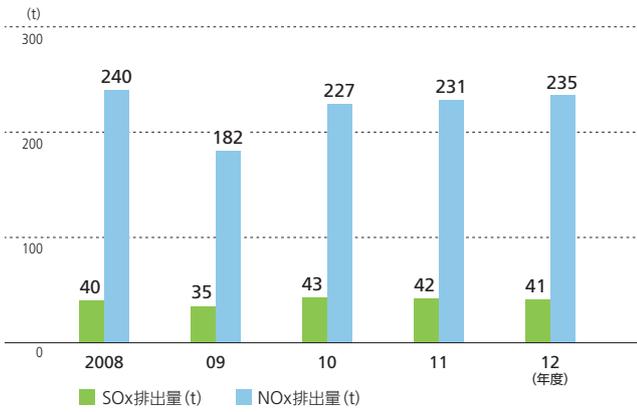

⇒ 構外グループ企業のばいじん排出量の推移

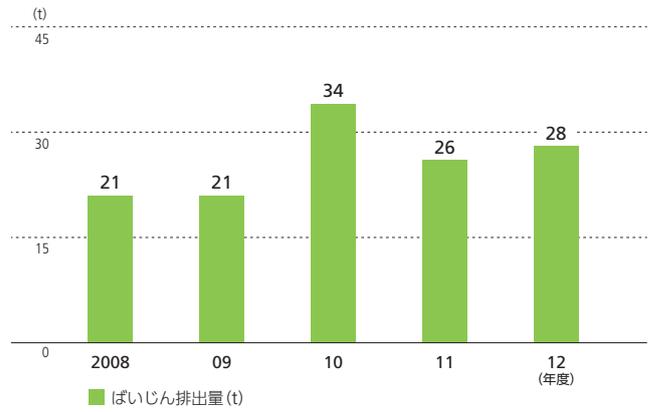

⇒ 構外グループ企業のCOD排出量の推移

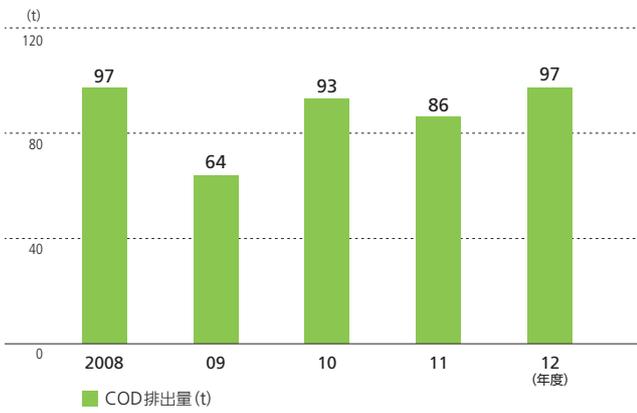

⇒ 構外グループ企業の全リン、全窒素排出量の推移

